CERBEX

PRODUCENT CERTYFIKOWANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU

CX2004 LITE

Wersja LITE to autonomiczne urządzenie nie posiadające możliwości rozbudowy i komunikacji z pozostałymi PWP w obiekcie oraz innymi systemami, z uwagi na co przystosowane jest do współpracy z dedykowanym tylko dla niego przyciskiem lub linią przycisków uruchamiających.



Urządzenie sygnalizacyjne US PWP typ SO/PWP-230V Klasa środowiskowa 2 IP54 urządzenie przeznaczone do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynku

Urządzenie uruchamiające UU/PW-230V PROMET KK-PPOŻ_PPWP, Klasa środowiskowa 2, IP54 urządzenie przeznaczone do pracy wewnątrz i na zewnątrz budynku

PROMOCYJNA SPRZEDAŻ!!!


CX2004-ST-LITE

CX2004 w wersji LITE to nowe rozwiązanie kompaktowe przeznaczone do stosowania w najprostszych budynkach. Dedykowany dla małych instalacji o prądach znamionowych od 50A do 400A, nie stawiających dużych wymagań funkcjonalnych. Rozwiązanie z aparatami wykonawczymi 3P w postaci wyłącznika i rozłącznika standardowo wyposażonymi w wyzwalacze wzrostowe, z opcją wyboru wyzwalacza podnapięciowego. Jako rozwiązanie certyfikowane posiada wyjścia dla synoptyki przycisku i sygnalizatora.


MAKSYMALNY ZAKRES PODEJŚĆ KABLOWYCH - WERSJA LITE		
ZAKRES	**WEJŚCIE: ilość żył / mm2**	**WYJŚCIE: ilość żył / mm2**
63 A	max 5 x 16 mm2	max 5 x 16 mm2
100 A	max 5 x 50 mm2	max 5 x 50 mm2
160 A	max 5 x 95 mm2	max 5 x 95 mm2
250 A	max 5 x 150 mm2	max 5 x 150 mm2
400 A	max 5 x 240 mm2	max 5 x 240 mm2

Obudowa wisząca z możliwością zabudowy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Rozwiązanie najprostsze i najszybsze w podłączeniu dzięki dedykowanym i łatwo opisanym złączkom. Brak potrzeb konfiguracji na obiekcie, brak konieczności uruchomienia przez serwis producenta.

TYP wersja LITE [L]	CX2004-W-3P-63A-36 kA-L-ST-KS2.W	CX2004-W-3P-100A-36 kA-L-ST-KS2.W	CX2004-W-3P-160A-36 kA-L-ST-KS2.W	CX2004-W-3P-250A-36 kA-L-ST-KS2.W	CX2004-W-3P-400A-36 kA-L-ST-KS2.W
STOPIEŃ OCHRONY	DLA KLASY ŚRODOWISKOWEJ 2 (wewnętrzna / zewnętrzna)				
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	od -25 do+ 75^{0}C	od -25 do+ 75^{0}C	od -25 do+ 75^{0}C	od -25 do+ 75^{0}C	od -25 do+ 75^{0}C
WYMIARY UW PWP (szer. x wys. x gł.) [mm]	400 x 377 x 250	400 x 600 x 250		400 x 858 x 250	660 x 858 x 250
WYMIARY UU/US PWP (szer. x wys. x gł.) [mm]	113 x 113 x 52				
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE OBWODU GŁÓWNEGO PODLEGAJĄCEMU WYŁĄCZENIU [V]	230 V / 400 V				
NAPIĘCIE GRANICZNE OBWODU GŁÓWNEGO PODLEGAJĄCEMU WYŁĄCZENIU [V]	400 V - 500 V				
PRĄD ZNAMIONOWY WEJ/WYJ OBWODU GŁÓWNEGO [A]	63 A	100 A	160 A	250 A	400 A
APARAT WYKONAWCZY	WYŁĄCZNIK				
RODZAJ WYZWALACZA	NAPIĘCIOWY (wzrostowy)				
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WYZWALACZA [V]	230 V AC				
LICZBA TORÓW ROZŁĄCZANYCH	3				
ZNAMIONOWY PRĄD ZWARCIOWY SZCZYTOWY WYTRZYMYWANY [kA]	do 16 kA	do 25 kA	do 25 kA	do 25 kA	do 25 kA
ZNAMIONOWY PRĄD ZWARCIOWY SZCZYTOWY WYTRZYMYWANY KRÓTKOTRWAŁY [kA]	do 1 kA	do 1,7 kA	do 1,7 kA	do 1,7 kA	do 1,7 kA
ZASILANIE GŁÓWNE: NAPIĘCIE ZASILANIA	230 V AC				

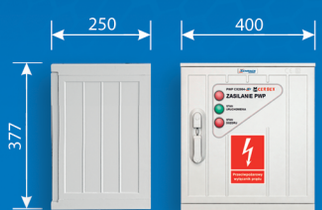

CX2004-W-3P-63 A-36 kA - L-ST-KS2.W

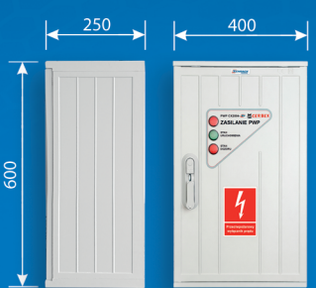

CX2004-W-3P-100 A-36 kA - L-ST-KS2.W
CX2004-W-3P-160 A-36 kA - L-ST-KS2.W




CX2004-W-3P-250 A-36 kA - L-ST-KS2.W




CX2004-W-3P-400 A-36 kA- - L-ST-KS2.W


OPCJA DODATKOWA: MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA PODSTAWY FUNDAMENTOWEJ Z DEDYKOWANYM ŁĄCZNIKIEM

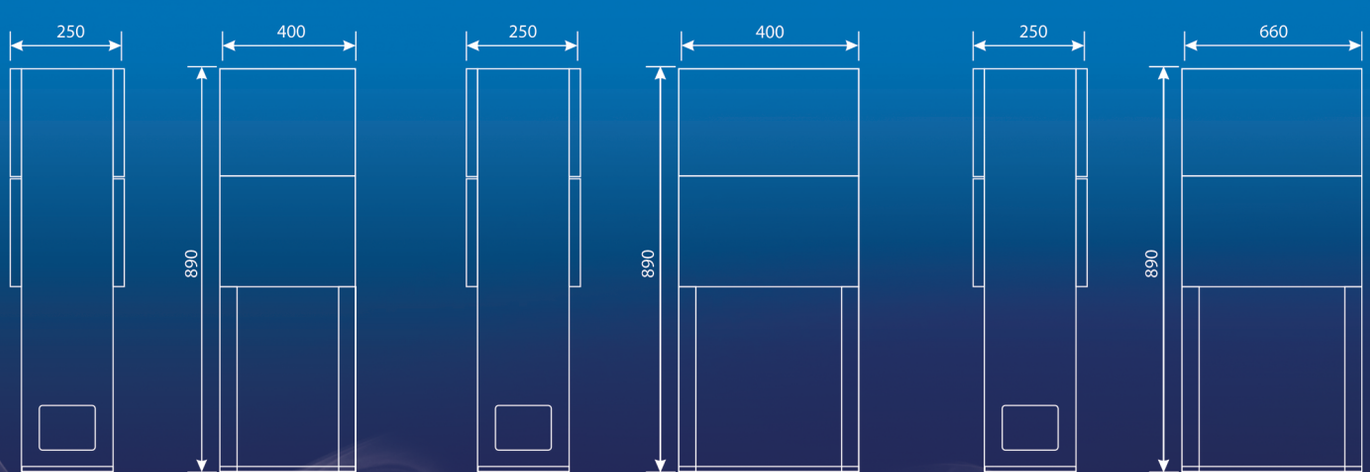

TYP wersja LITE [L]	CX2004-R-3P-63A--L-ST-KS2.W	CX2004-R-3P-100A--L-ST-KS2.W	CX2004-R-3P-160A--L-ST-KS2.W	CX2004-R-3P-250A--L-ST-KS2.W	CX2004-R-3P-400A--L-ST-KS2.W
STOPIEŃ OCHRONY	DLA KLASY ŚRODOWISKOWEJ 2 (wewnętrzna / zewnętrzna)				
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	od -25 do+ 75^{0}C	od -25 do+ 75^{0}C	od -25 do+ 75^{0}C	od -25 do+ 75^{0}C	od -25 do+ 75^{0}C
WYMIARY UW PWP (szer. x wys. x gł.) [mm]	400 x 377 x 250	400 x 600 x 250		400 x 858 x 250	660 x 858 x 250
WYMIARY UU/US PWP (szer. x wys. x gł.) [mm]	113 x 113 x 52				
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE OBWODU GŁÓWNEGO PODLEGAJĄCEMU WYŁĄCZENIU [V]	230 V / 400 V				
NAPIĘCIE GRANICZNE OBWODU GŁÓWNEGO PODLEGAJĄCEMU WYŁĄCZENIU [V]	400 V - 500 V				
PRĄD ZNAMIONOWY WEJ/WYJ OBWODU GŁÓWNEGO [A]	63 A	100 A	160 A	250 A	400 A
APARAT WYKONAWCZY	ROZŁĄCZNIK				
RODZAJ WYZWALACZA	NAPIĘCIOWY (wzrostowy)				
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WYZWALACZA [V]	230 V AC				
LICZBA TORÓW ROZŁĄCZANYCH	3				
ZNAMIONOWY PRĄD ZWARCIOWY SZCZYTOWY WYTRZYMYWANY [kA]	do 16 kA	do 25 kA	do 25 kA	do 25 kA	do 25 kA
ZNAMIONOWY PRĄD ZWARCIOWY SZCZYTOWY WYTRZYMYWANY KRÓTKOTRWAŁY [kA]	do 1 kA	do 1,7 kA	do 1,7 kA	do 1,7 kA	do 1,7 kA
ZASILANIE GŁÓWNE: NAPIĘCIE ZASILANIA	230 V AC				

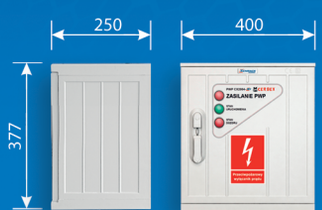

CX2004-R-3P-63 A
- L-ST-KS2.W

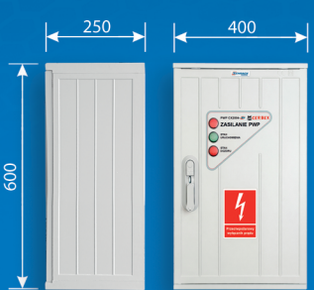

CX2004-R-3P-100 A
- L-ST-KS2.W
CX2004-R-3P-160 AR
- L-ST-KS2.W




CX2004-R-3P-250 A
- L-ST-KS2.W



CX2004-R-3P-400 A
- L-ST-KS2.W

OPCJA DODATKOWA: MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA PODSTAWY FUNDAMENTOWEJ Z DEDYKOWANYM ŁĄCZNIKIEM

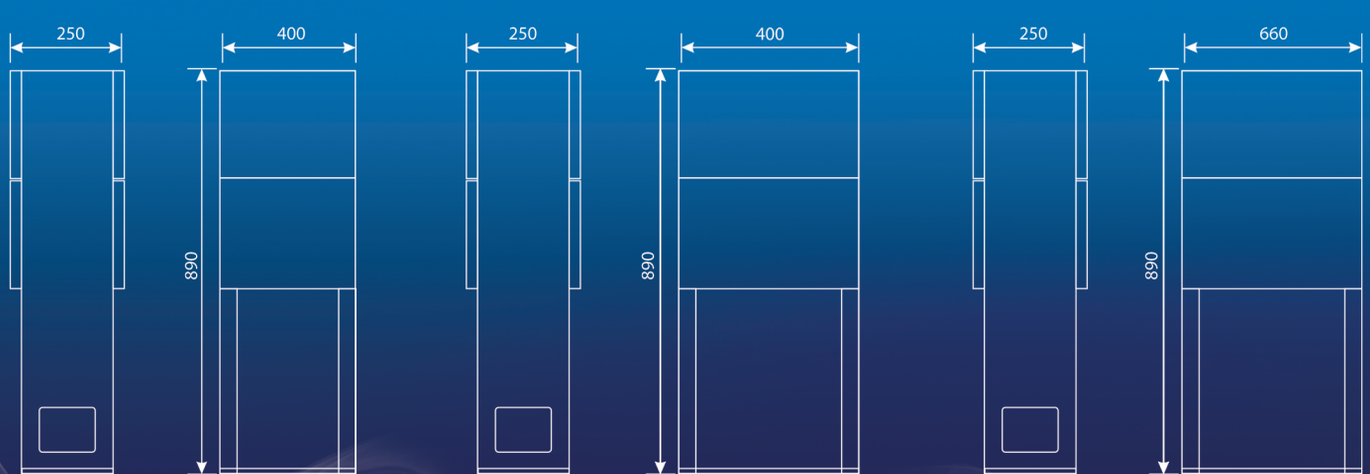

WARUNKI GWARANCJI
DLA PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU PWP CX2004-ST [LITE]

1. CERBEX Sp. z. o. o. w Krośnie (dalej zwana „Producentem") gwarantuje poprawne działanie produkowanych urządzeń (dalej zwanych „Wyrobami") zgodnie z opisem zawartym w instrukcji obsługi i konserwacji lub Dokumentacji Techniczno-Ruchowej.
2. Na produkowane przeciwpożarowe wyłączniki prądu CX2004. Producent udziela gwarancji **na okres 24 miesięcy**, od daty zakupu Wyrobu.
3. Gwarancja obowiązuje przy zachowaniu następujących warunków:
   a) Wyroby zostały zainstalowane oraz są wykorzystywane i eksploatowane zgodnie z zapisami w dokumentacji dostarczonej przez Producenta.
   b) Nie dokonano jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych Wyrobów oraz napraw we własnym zakresie.
   c) Zainstalowany Wyrób jest okresowo **(przynajmniej jeden raz w roku)** konserwowany przez autoryzowany serwis Producenta, a czynności te są dokumentowane od momentu uruchomienia wyrobu na obiekcie. Konserwacja objęta odrębną umową.
   d) Zainstalowany Wyrób jest konserwowany przez autoryzowany serwis po każdym zadziałaniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
   e) W celu utrzymania gwarancji należy zarejestrować urządzenie przez formularz dostępny na stronie www.cerbex.pl, podając nr seryjny oraz adres obiektu.
4. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Wyrobie i nie obejmuje w szczególności:
   a) uszkodzeń mechanicznych;
   b) materiałów zaliczanych do zużywających się w trakcie normalnej eksploatacji takich jak: taśmy drukarki, bezpieczniki, baterie, filtry układu chłodzenia itp.;
   c) wad, które nie zostaną zgłoszone w trakcie trwania okresu udzielonej gwarancji;
   d) wad powstałych na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia zasilania lub nieprawidłowej instalacji elektrycznej;
   e) Wyrobów, w których stwierdzi się naruszenie plomb bądź innych zabezpieczeń fabrycznych;
   f) uszkodzeń Wyrobów będących wynikiem zdarzeń zewnętrznych, takich jak pożary, powodzie, silne udary elektryczne wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub przepięcia w sieci energetycznej, zalania cieczami itp.;
   g) uszkodzeń powstałych w wyniku zastosowania akcesoriów oraz elementów wyposażenia Wyrobów innych niż te dostarczone lub zalecane przez Producenta;
   h) utraty danych przechowywanych w pamięci Wyrobów (takich jak np. konfiguracja systemu).
5. Zobowiązania Producenta z tytułu gwarancji obejmują tylko uprawnienia określone w Gwarancji. Dalsze roszczenia Klienta związane z wadą Wyrobów, w tym roszczenia odszkodowawcze, są wyłączone, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Producenta.
6. Kwalifikacja Wyrobów do naprawy gwarancyjnej dokonywana jest przez Producenta na podstawie przesłanych dokumentów i oględzin Wyrobów. Brak dowodu zakupu Wyrobów wyłącza uprawnienia gwarancyjne, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7.
7. W przypadku nieprzesłania dowodu zakupu kwalifikacja Wyrobu do naprawy gwarancyjnej może nastąpić, według uznania i wyboru Producenta, na podstawie numeru seryjnego Wyrobu.
8. W przypadku, gdy zgłoszona wada Wyrobu nie istnieje bądź nie jest objęta gwarancją, Producent zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami ekspertyzy wraz z kosztami zakwaterowania i transportu pracowników. Czynności opisane w instrukcji obsługi, należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej wyrobów, w szczególności takie jak czyszczenie, konserwacja, wymiana bezpieczników, oprogramowanie, sprawdzenie poprawności działania, uruchomienie nie należą do zobowiązań gwarancyjnych Producenta i mogą być wykonane przez Producenta jedynie odpłatnie.
9. Producent zobowiązany jest, o ile wada objęta jest gwarancją jakości:
   a) rozpatrzeć zgłoszenie gwarancyjne w możliwie krótkim terminie, przy czym czas naprawy co do zasady nie powinien być dłuższy niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia Wyrobów wraz ze zleceniem naprawy;
   b) naprawić lub wymienić Wyrób na nowy lub równoważny pod względem parametrów technicznych, według swego wyboru;
   c) pokryć koszt transportu naprawionych Wyrobów do Klienta.
10. Przepisów o rękojmi nie stosuje się.
11. Wszelkie spory wynikające z gwarancji podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Producenta.

DZIAŁ OFERT PWP
Dawid Bal
Kierownik d/s ofertowania
tel. +48 13 43 683 99 w. 81
tel. kom. +48 885 661 124
e-mail: d.bal@cerbex.pl

DZIAŁ PROJEKTOWANIA PWP
Dariusz Czaja
Kierownik d/s projektowania produktów
tel. +48 13 43 683 99 w. 83
tel. kom. +48 509 020 956
e-mail: d.czaja@cerbex.pl

DZIAŁ REALIZACJI PWP
Barbara Pelczar
Asystent d/s umów i realizacji
tel. +48 13 43 683 99 w. 87
tel. kom. +48 539 070 001
e-mail: b.pelczar@cerbex.pl

ISO 9001

Ośrodek certyfikacji SITB

CENTRUM NUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

CERBEX Sp. z o.o.
ul. Powstańców Warszawskich 14
38-400 Krosno
tel.: 13 43 683 99
e-mail: cerbex@cerbex.pl | www.cerbex.pl